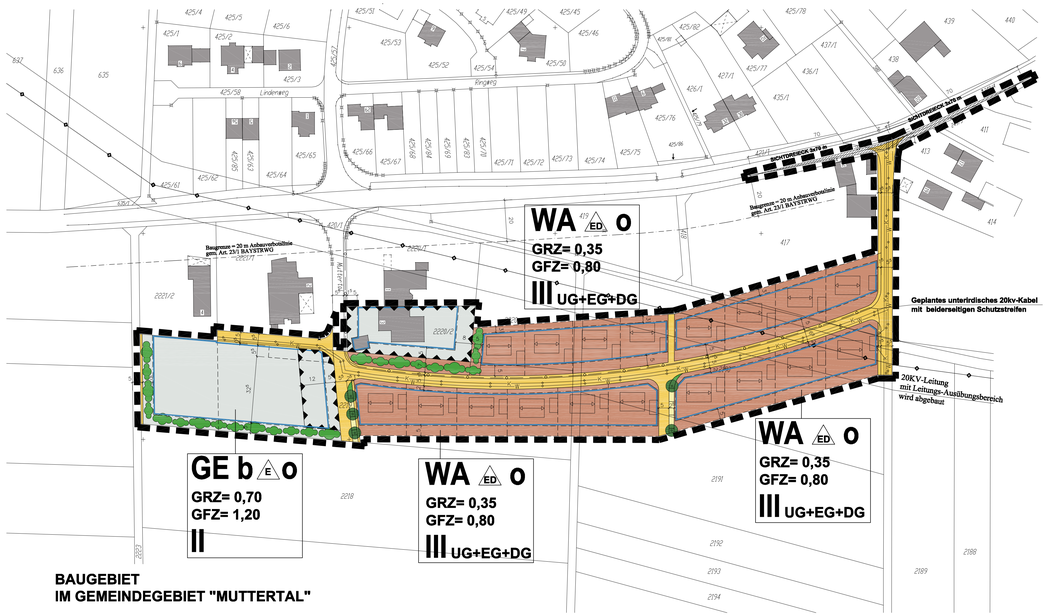
WA ED o
GRZ= 0,35
GFZ= 0,80
III UG+EG+DG
GE b E o
GRZ= 0,70
GFZ= 1,20
II
WA ED o
GRZ= 0,35
GFZ= 0,80
III UG+EG+DG
WA ED o
GRZ= 0,35
GFZ= 0,80
III UG+EG+DG
Geplantes unterirdisches 20kv-Kabel
mit beiderseitigen Schutzstreifen
20KV-Leitung
mit Leitungs-Ausübungsbereich
wird abgebaut
Baugrenze > 20 m Abbauverbotszone
gem. Art. 23/1 BAYSTRWG
Baugrenze > 30 m Abbauverbotszone
gem. Art. 23/1 BAYSTRWG
Lindenweg
Ringweg
Hauptstraße
Staatsstraße 2418
2221/2
2220/2
2218
2191
2192
2193
2194
2189
2188
417
414
411
413
438
439
440
437/1
436/1
435/1
425/1
425/2
425/3
425/4
425/5
425/16
425/45
425/46
425/49
425/51
425/52
425/53
425/54
425/58
425/61
425/62
425/63
425/64
425/65
425/66
425/67
425/68
425/69
425/70
425/71
425/72
425/73
425/74
425/75
425/76
425/77
425/78
425/82
425/96
425/97
420/1
420/2
420/4
420/5
420/6
420/7
420/8
420/9
420/10
420/11
420/12
420/13
420/14
420/15
420/16
420/17
420/18
420/19
420/20
420/21
420/22
420/23
420/24
420/25
420/26
420/27
420/28
420/29
420/30
420/31
420/32
420/33
420/34
420/35
420/36
420/37
420/38
420/39
420/40
420/41
420/42
420/43